



- Qualität und Einbauvorschriften gemäss VSS-Norm 640 481a
- Im Bereich von Rigolen sind die Einzelwertanforderungen wie im übrigen Belagseinbau, bei nicht Erreichen der Einzelwerte muss der Rigolenbereich versiegelt werden
- Gefräste Rigolen müssen immer versiegelt werden (bituminöse Schlämme)
- Die Schale in der Trag- oder Binderschicht wird immer gefräst
- Strassenroste gewölbt, dem Rigolenprofil entsprechend
- Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strasseninspektorat
- Anwendung Normal nur in unbebautem Gebiet (ausserorts)

Belagsschale 50 / (30) cm (Belag 3-schichtig)

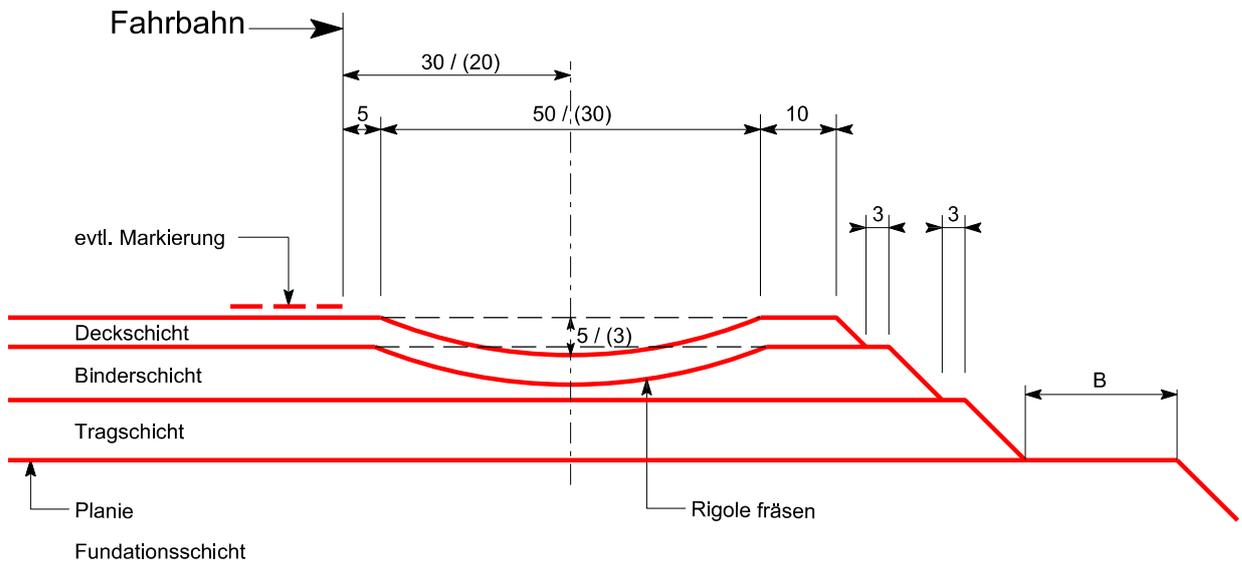

Belagsschale 50 / (30) cm (Belag 2-schichtig)

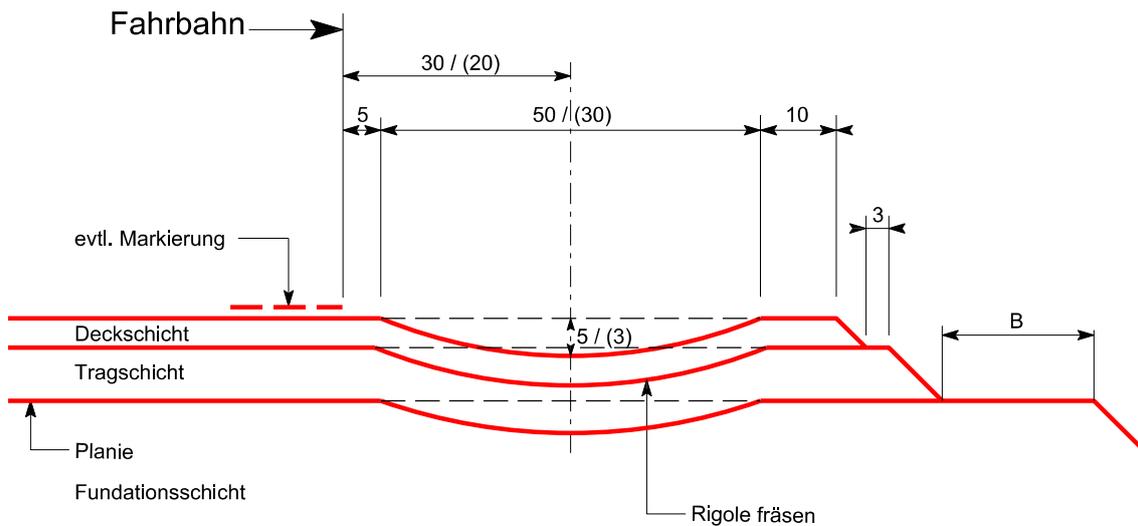

 Baudirektion Kanton Zürich	NORMALIEN FUER STAATSTRASSEN		603
	BELAGSRIGOLEN	1:10	
TIEFBAUAMT	01.13		