


- Die Schachtumhüllung ist mit ungebundenem Gemisch 0/45 OC85, satt verdichtet oder Rundkies 16 - 32mm auszuführen
- Anzahl und Lage der Rohreinleitungen nach "Schemaplan Kabelrohranlage", bzw. Angaben der PL TBA (Normal zwei Einführungen)
- Beton und Mörtel sind möglichst trocken einzubringen und zu stampfen
- Die Entwässerung der Kabelrohranlage ist zwischen den Projektanten Strassenbau / Elektro zu koordinieren und mit der PL TBA abzusprechen

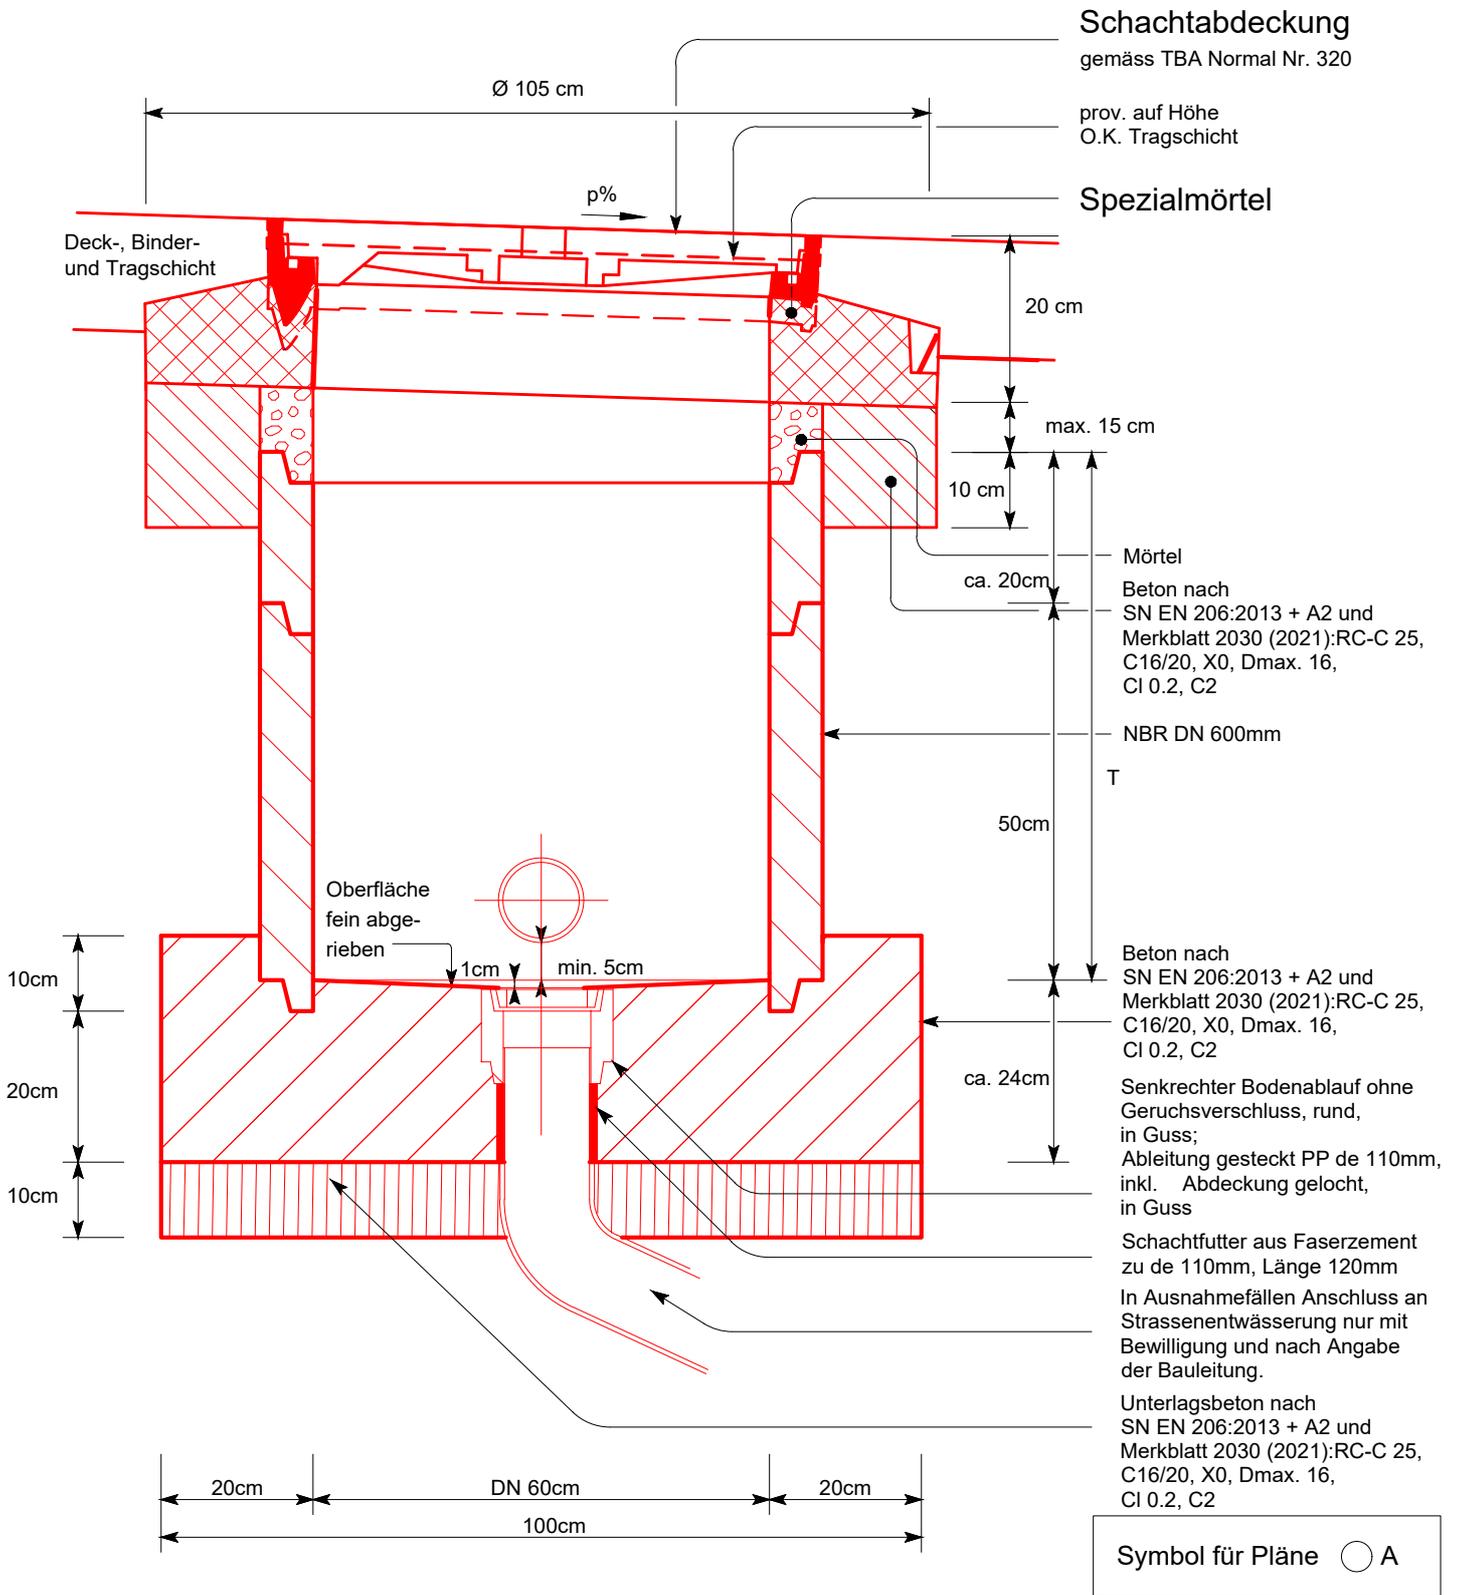

 <p>Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt</p>	<p>NORMALIEN FUER STAATSSTRASSEN</p> <p>SCHACHT RUND 1:10 TYP A (DN 600 MM)</p>		<p>821</p>
	<p>11.23</p>		