




# Ressourcen Bezirk Bülach

10.09.2020

Deutschland

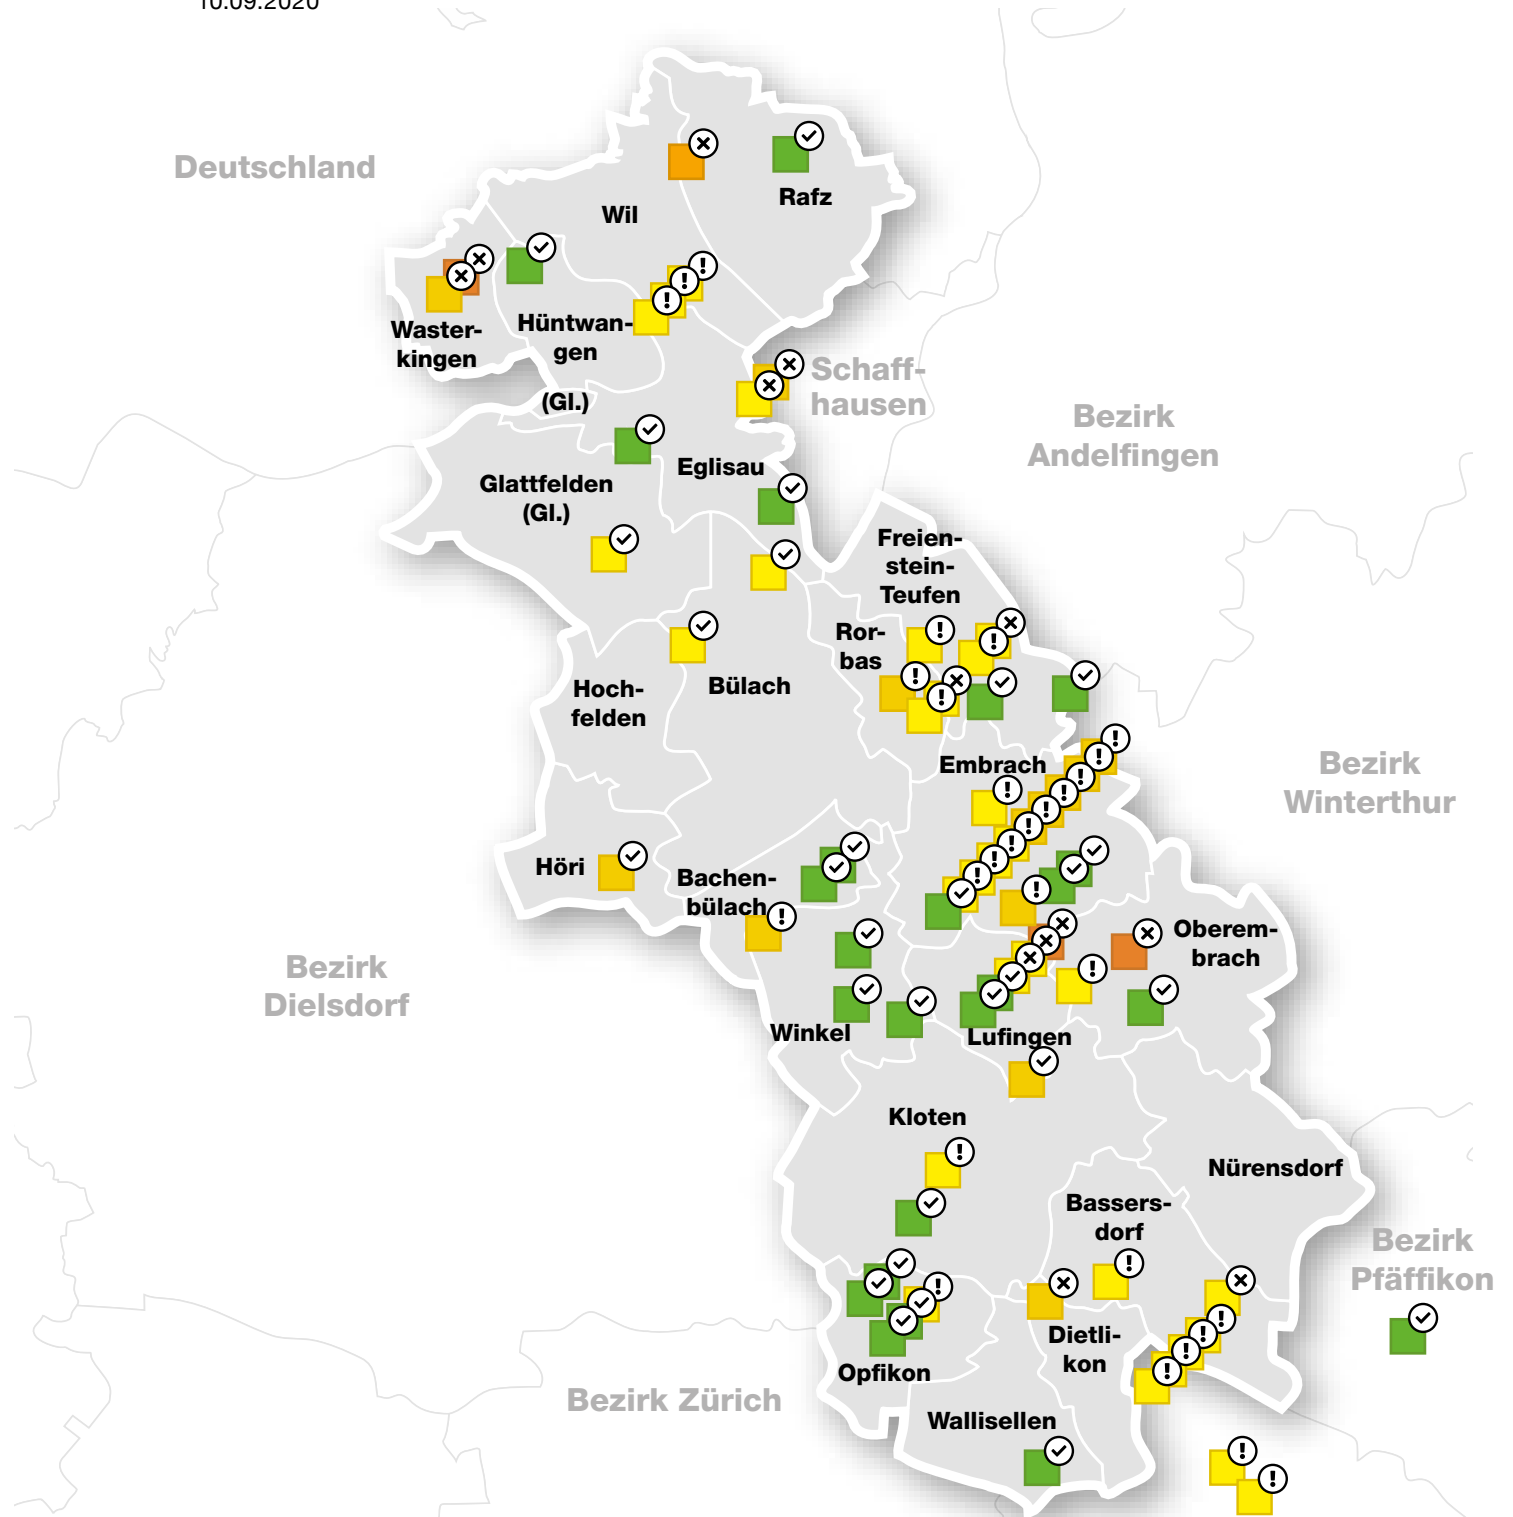

## Konzentrationsbereiche R471811

- <0.1 µg/l
- 0.1 - <0.4 µg/l
- 0.4 - <0.7 µg/l
- 0.7 - <1.0 µg/l
- ≥1.0 µg/l

## Massnahmen aufgrund Belastung der Ressource mit R471811

- ☑ Ressource wird 1:1 genutzt
- !  Ressource wird durch Verdünnen mit unbelastetem Trinkwasser genutzt
- ✕ Ressource in Verwurf

Bezirk Uster