Kanton Zürich
Gesunheitsdirektion
Kantonales Labor Zürich

Ressourcen Bezirk Dielsdorf

10.09.2020

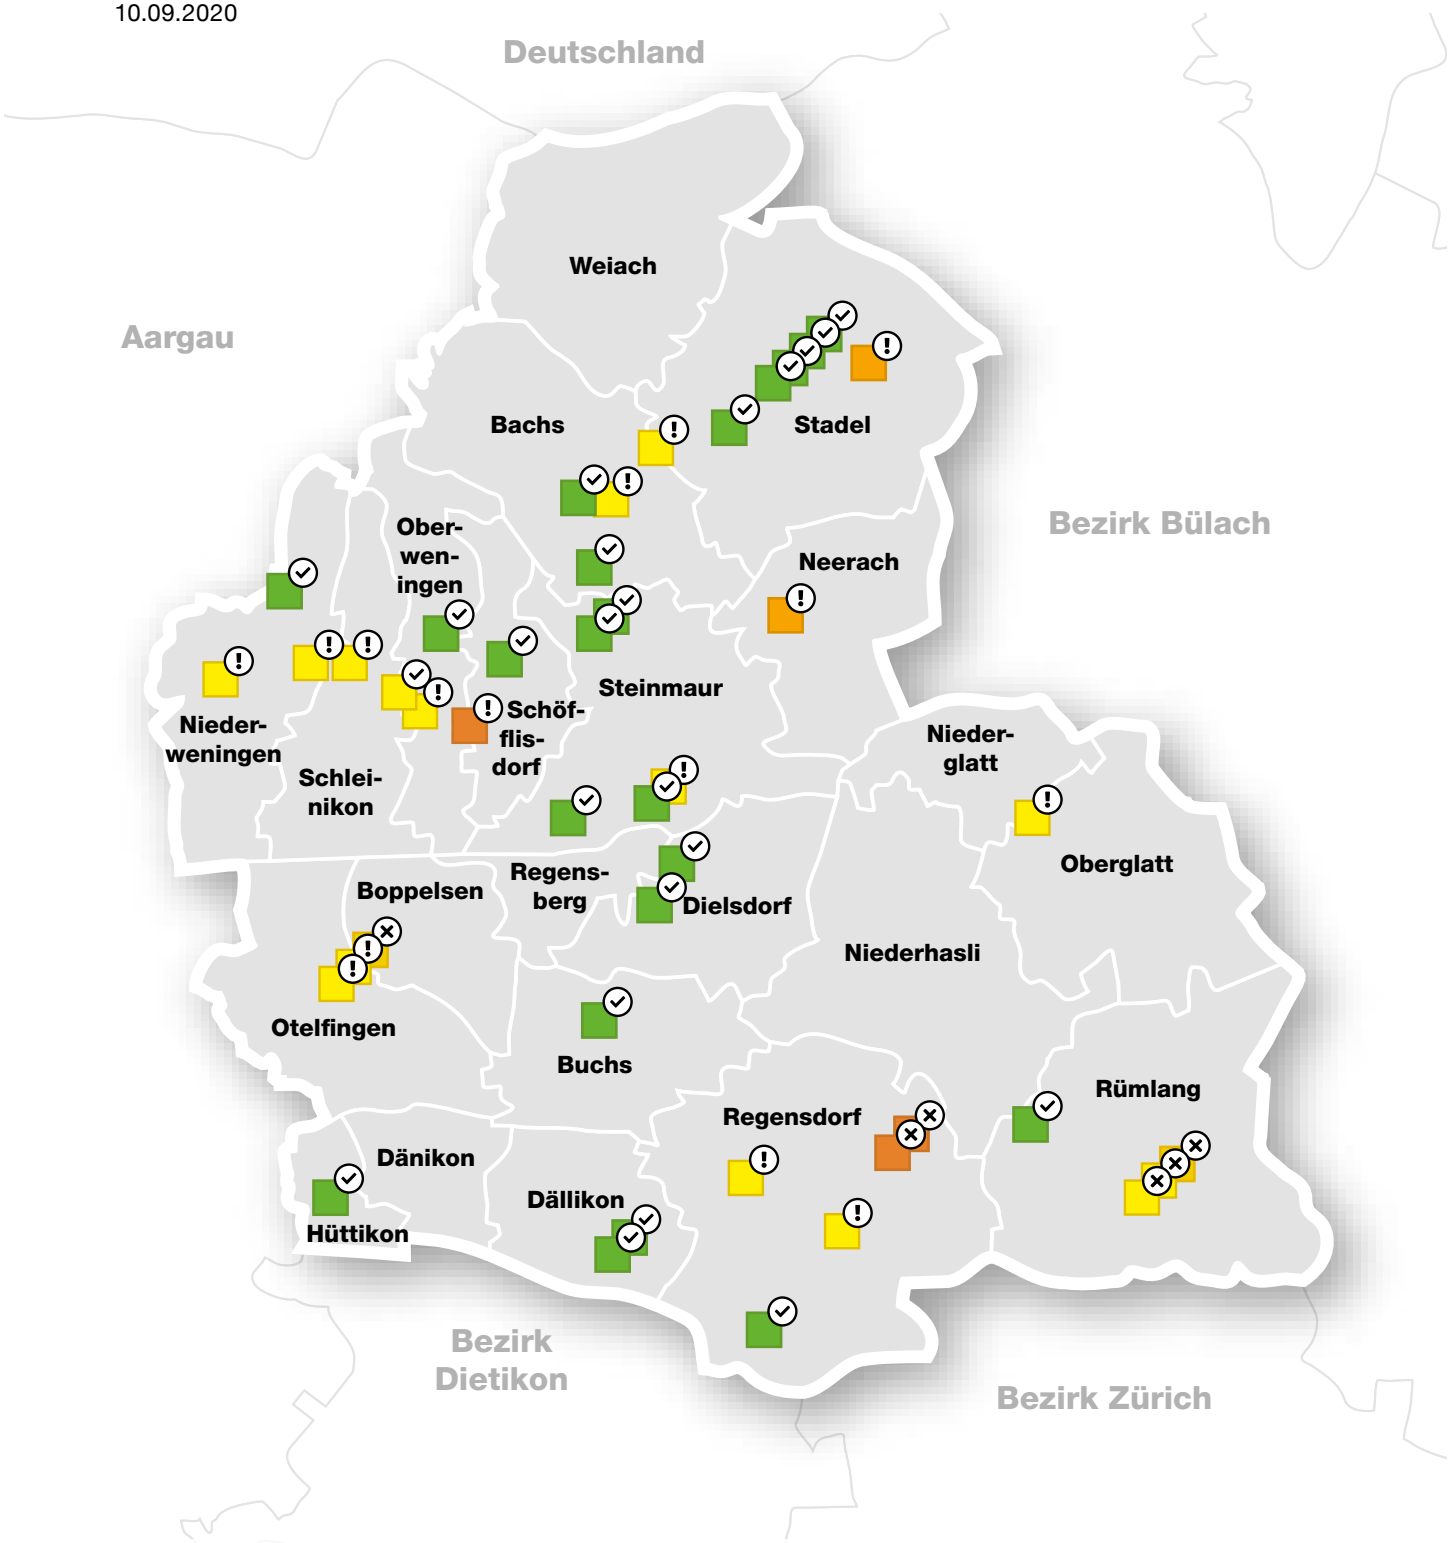

Konzentrations-bereiche R471811

- <0.1 µg/l
- 0.1 - <0.4 µg/l
- 0.4 - <0.7 µg/l
- 0.7 - <1.0 µg/l
- ≥1.0 µg/l

Massnahmen aufgrund Belastung der Ressource mit R471811

- Ressource wird 1:1 genutzt
- Ressource wird durch Verdünnen mit unbelastetem Trinkwasser genutzt
- Ressource in Verwurf

© Kantonales Labor Zürich