




# Ressourcen Bezirk Dietikon

10.09.2020

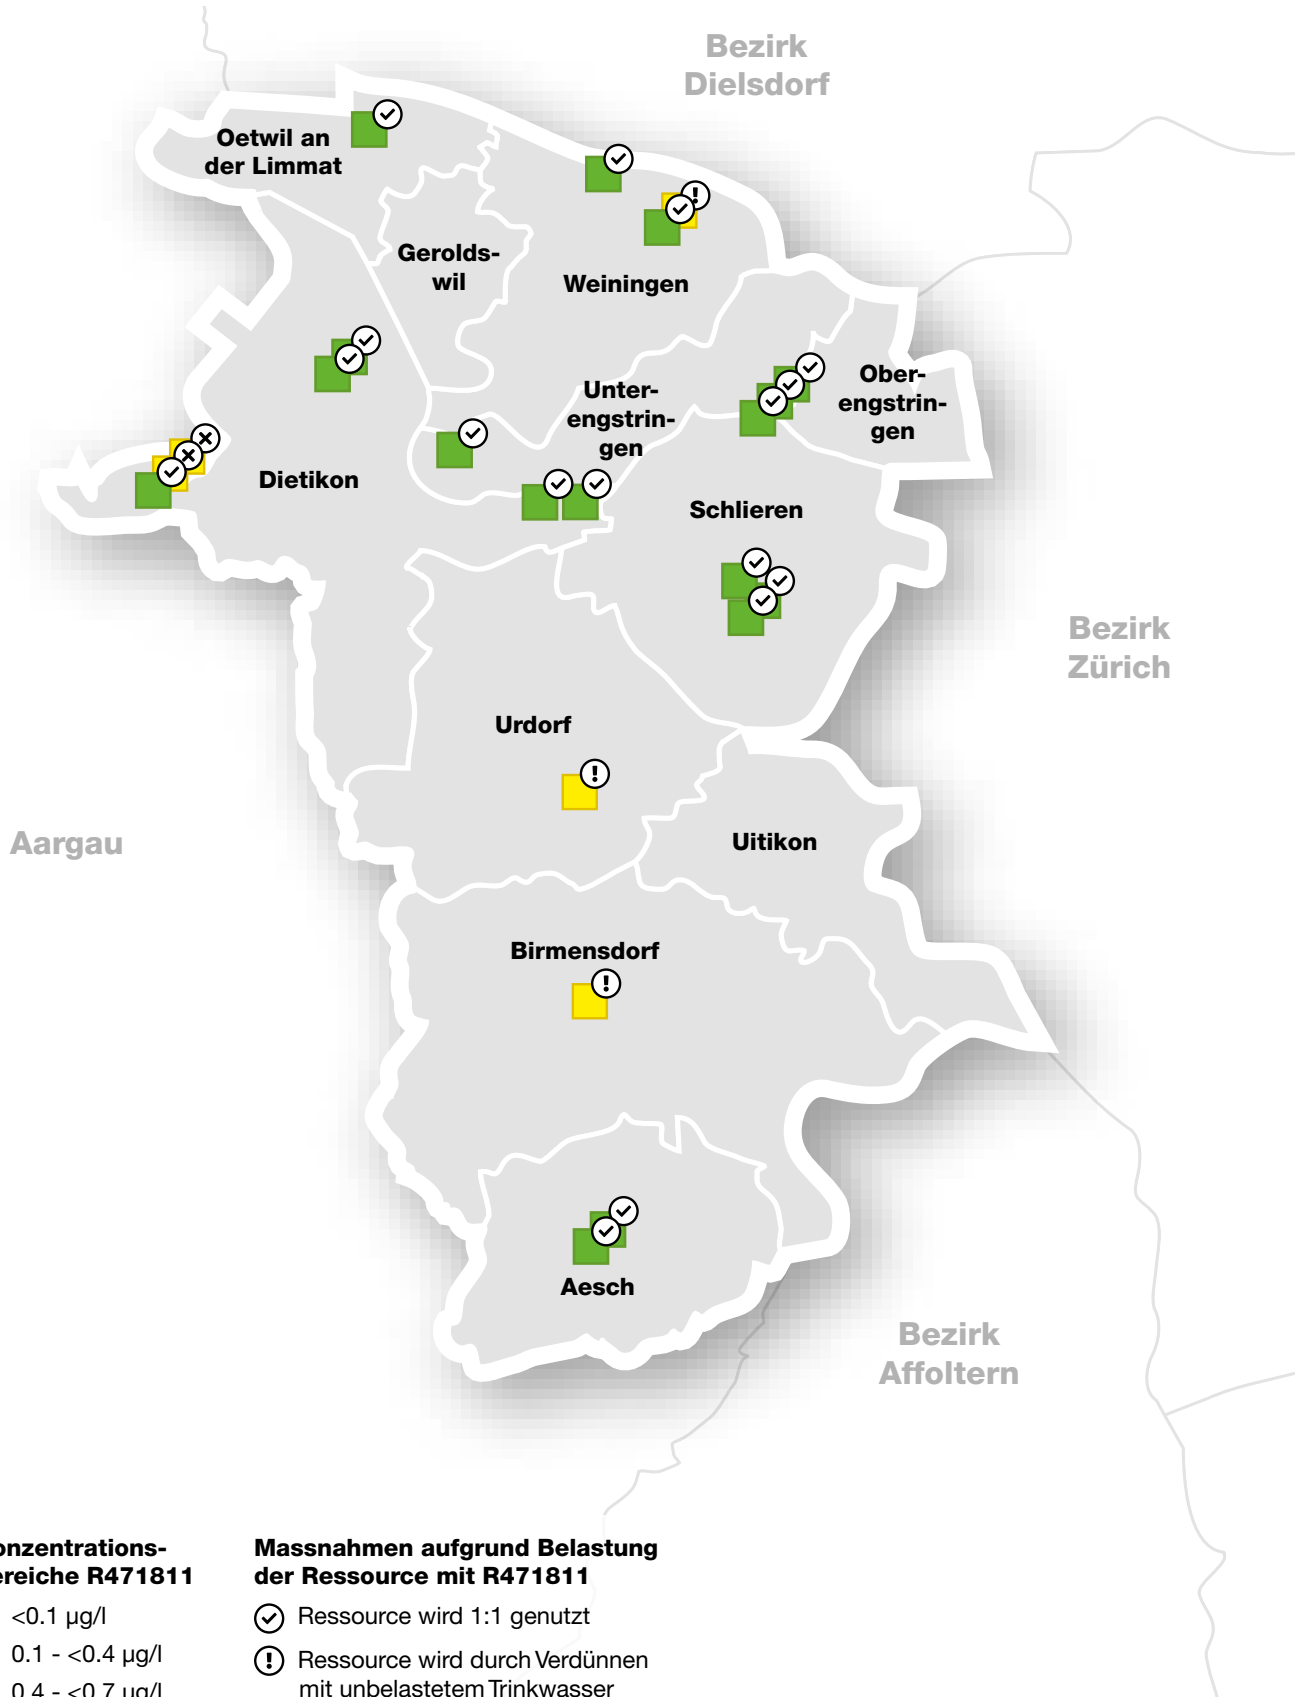

## Konzentrationsbereiche R471811

- <math><0.1 \mu\text{g/l}</math>
- <math>0.1 - <0.4 \mu\text{g/l}</math>
- <math>0.4 - <0.7 \mu\text{g/l}</math>
- <math>0.7 - <1.0 \mu\text{g/l}</math>
- <math>\geq 1.0 \mu\text{g/l}</math>

## Massnahmen aufgrund Belastung der Ressource mit R471811

- ✓ Ressource wird 1:1 genutzt
- ! Ressource wird durch Verdünnen mit unbelastetem Trinkwasser genutzt
- ✗ Ressource in Verwurf