




Ressourcen Bezirk Hinwil

10.09.2020

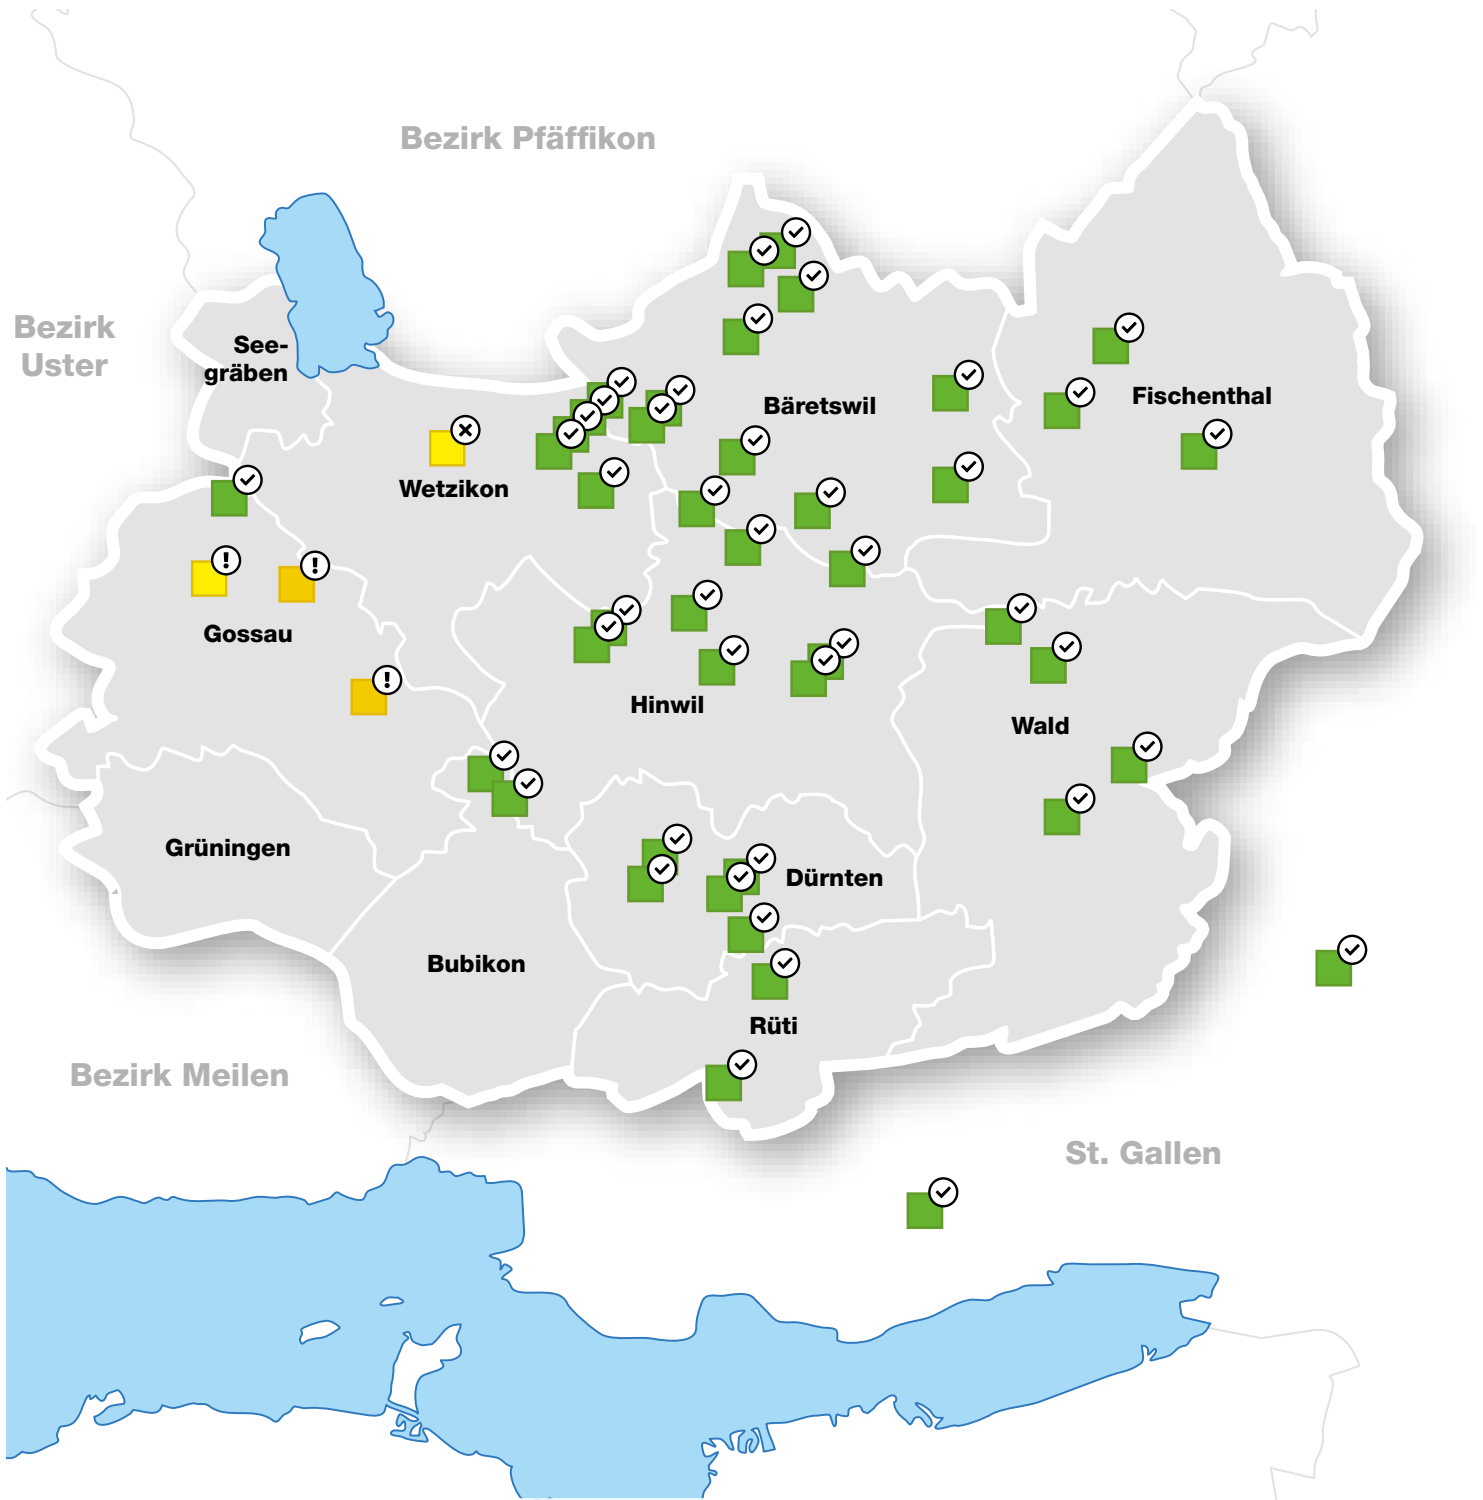

Konzentrationsbereiche R471811

- $< 0.1 \mu\text{g/l}$
- $0.1 - < 0.4 \mu\text{g/l}$
- $0.4 - < 0.7 \mu\text{g/l}$
- $0.7 - < 1.0 \mu\text{g/l}$
- $\geq 1.0 \mu\text{g/l}$

Massnahmen aufgrund Belastung der Ressource mit R471811

- Ressource wird 1:1 genutzt
- Ressource wird durch Verdünnen mit unbelastetem Trinkwasser genutzt
- Ressource in Verwurf