




# Aktuelle Situation in den Gemeinden

10.09.2020

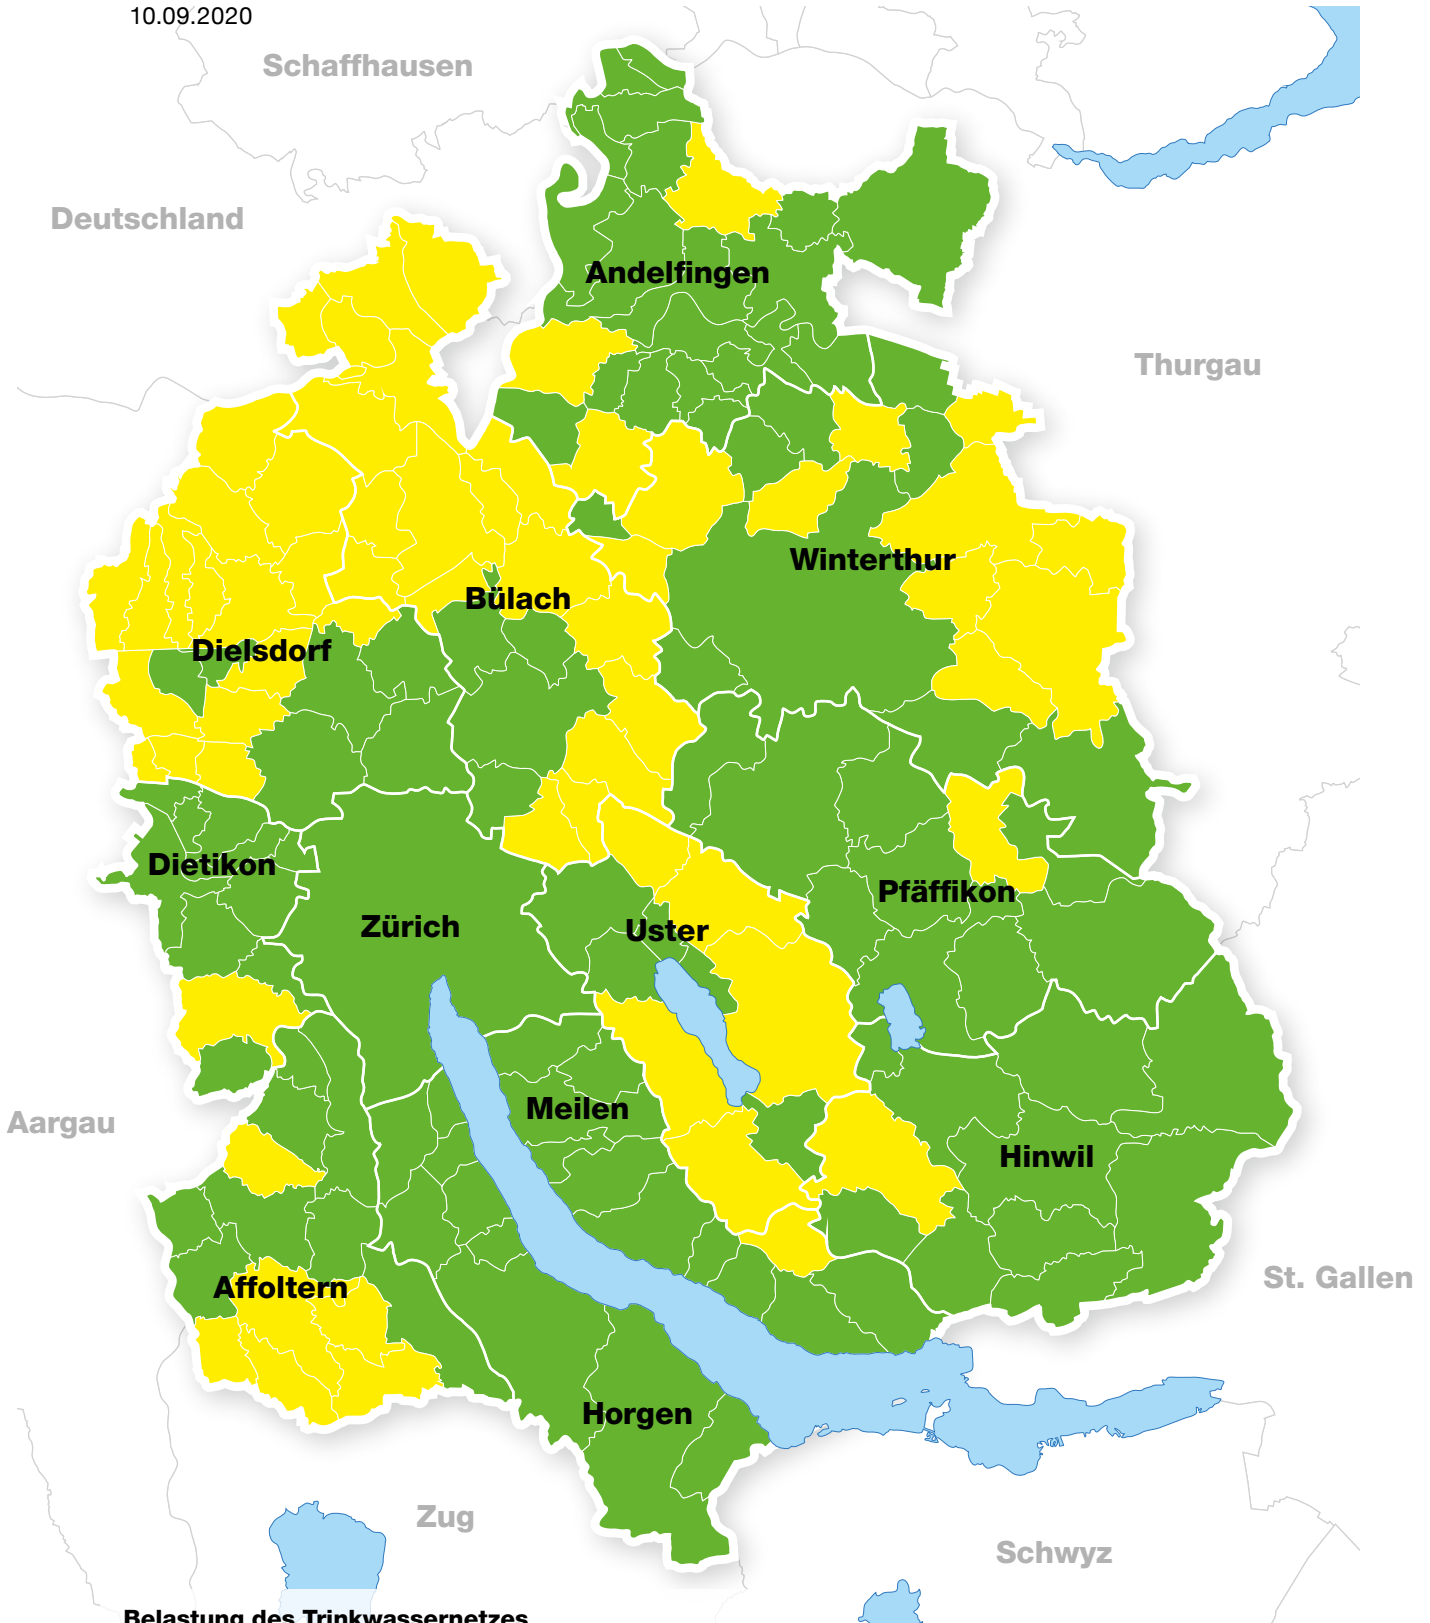

## Belastung des Trinkwassernetzes mit R471811

- in allen Druckzonen unter dem Höchstwert
- in einer oder mehreren Druckzonen über dem Höchstwert
- in einer oder mehreren Druckzonen über dem 10-fachen des Höchstwertes