


- Ausführungsvorschriften für Leitungen- und Grabenarbeiten gemäss VSS-Norm und SUVA
- Dimensionierung und Ausführung gemäss VSS-Norm
- Ausserhalb Siedlungsgebiet auf Sandsohle verlegt

Bankett mit und ohne wasserführendem Fahrbahnrand

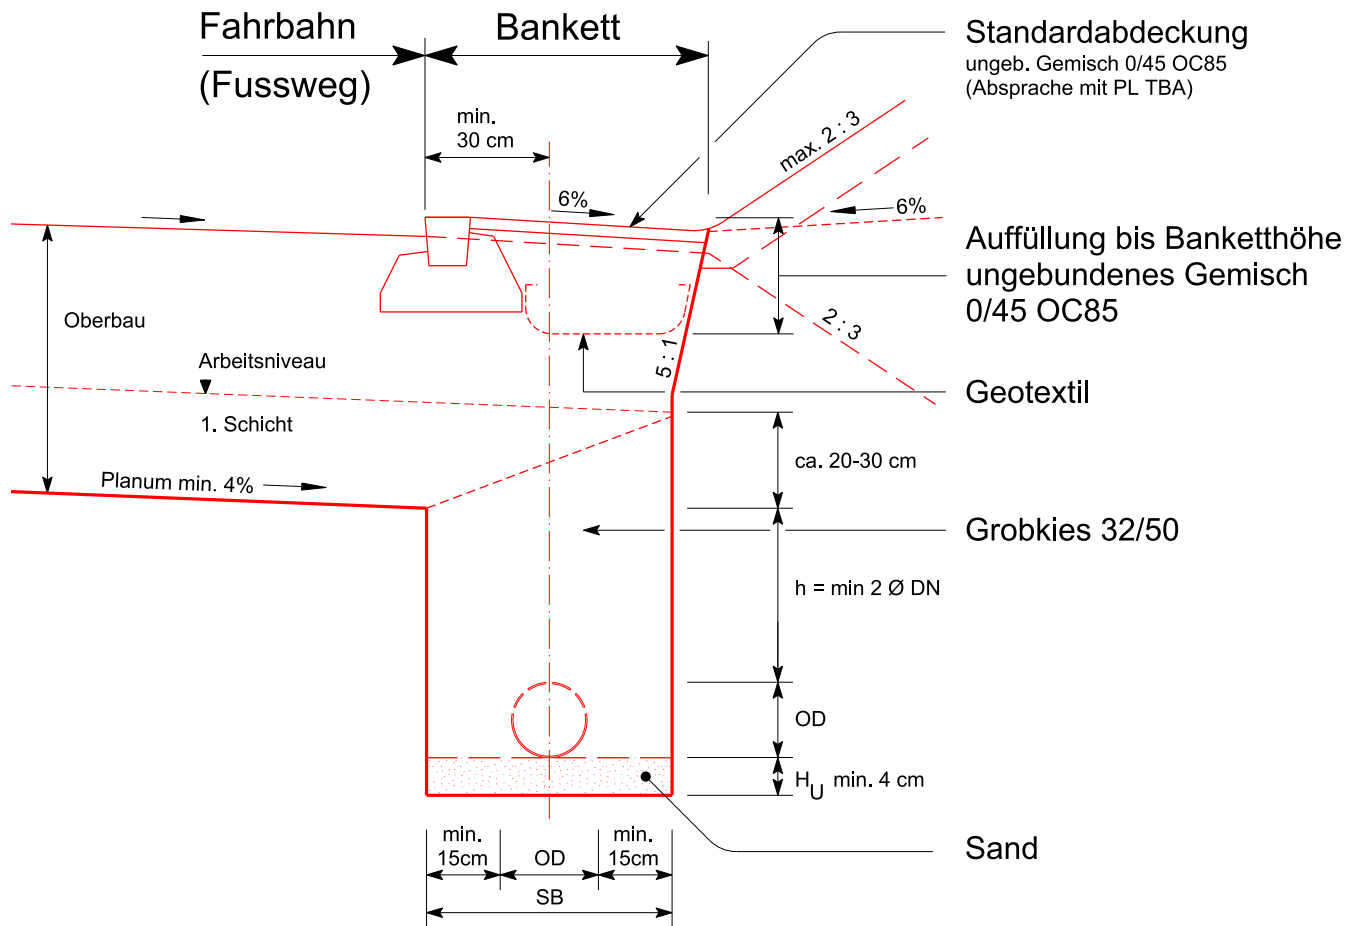

DN	e	OD	SB min.	
			Handaushub	maschinell
150	26	202	0.51	0.65
200	30	260	0.56	0.65
250	30	310	0.61	0.65
300	40	380	0.68	

- DN = Nennweite
 ID = Innendurchmesser
 OD = Aussendurchmesser
 IDmin = Mindest-Innendurchmesser
 e = Wanddicke
- SB = Sohlenbreite auf Höhe der Rohrsohle
 HU = Höhe der Bettungsschicht
 HO = Höhe der Schutzschicht
 HS = Sicherheitshöhe
 A = Abstand zwischen Rohr und Grabenwand
- ① B-Richtwerte, je nach Fabrikat leicht verschieden
 ② Bei gespriessten Gräben SB gemäss VSS-Norm und SUVA für SB min. und h min.

 Baudirektion Kanton Zürich	NORMALIEN FUER STAATSTRASSEN		318
	KUNSTSTOFF - SICKERROHR 1 : 20 AUF SANDSOHLE VERLEGT		
TIEFBAUAMT	09.13		