
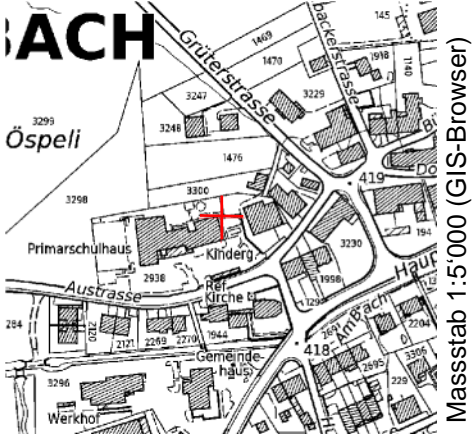
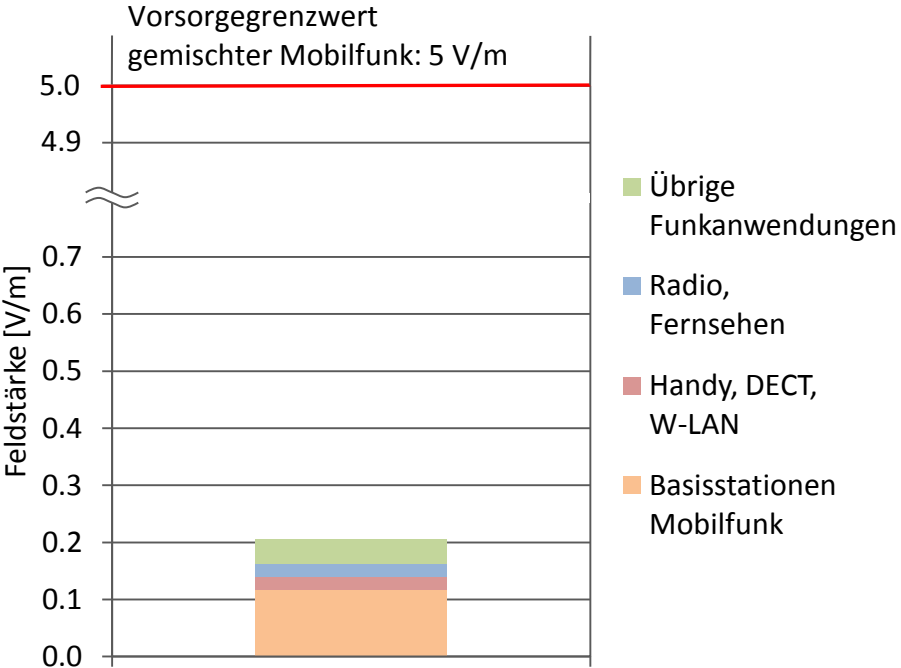


|                |  |
|----------------|--|
| Messort        | Schulhaus Primar Dorf<br>Austrasse 6<br>8545 Rickenbach  |
| Datum / Zeit   | 23.07.2012 / 13:40 bis 14:10   |
| Messgerät      | Narda SRM 3006   |
| Bild und Karte |     |
| Ergebnis       | Elektromagnetisches Gesamtfeld (maximaler 6-Minuten-Mittelwert):<br>0.21 V/m. Dies entspricht 4.2 % des Vorsorgegrenzwertes.   |
| Diagramm       | <p style="text-align: center;"><b>Feldstärkemessung Schulhaus Primar Dorf</b></p>  <p style="text-align: center;">Maximaler 6-Minuten-Mittelwert</p> |
| Beurteilung    | Der Vorsorgegrenzwert für gemischten Mobilfunk von 5 V/m wird deutlich eingehalten.  |