


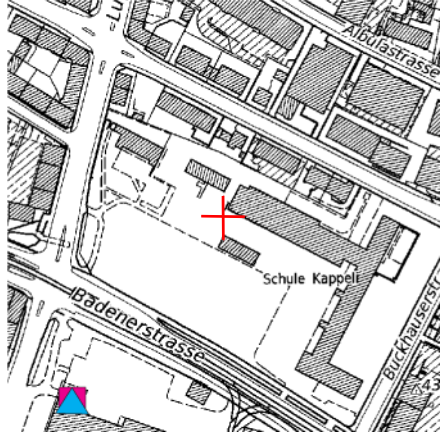
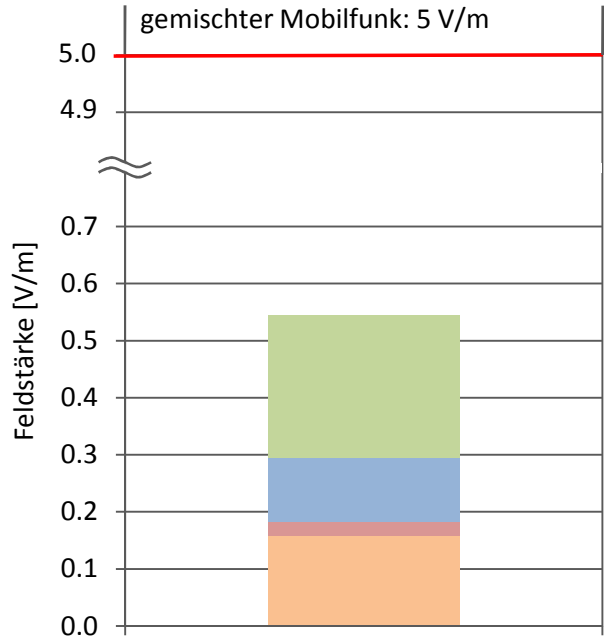


Kanton Zürich  
Baudirektion



# NIS-Feldstärkemessung

Amt für  
Abfall, Wasser, Energie und Luft  
Lufthygiene

Messort	Schulhaus Kappeli Badenerstrasse 619 8048 Zürich
Datum / Zeit	2. September 2015 / 14:40 bis 15:10
Messgerät	Narda SRM 3006
Bild und Karte	  <p>Masstab 1:5'000 (GIS-Browser)</p>
Ergebnis	Elektromagnetisches Gesamtfeld (maximaler 6-Minuten-Mittelwert): 0.54 V/m. Dies entspricht 10.8 % des Vorsorgegrenzwertes.
Diagramm	<h3>Feldstärkemessung Schulhaus Kappeli</h3> <p>Vorsorgegrenzwert gemischter Mobilfunk: 5 V/m</p>  <p>Feldstärke [V/m]</p> <p>Maximaler 6-Minuten-Mittelwert</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Übrige Funkanwendungen</li><li>Radio, Fernsehen</li><li>Handy, DECT, W-LAN</li><li>Basisstationen Mobilfunk</li></ul>
Beurteilung	Der Vorsorgegrenzwert für gemischten Mobilfunk von 5 V/m wird deutlich eingehalten.