


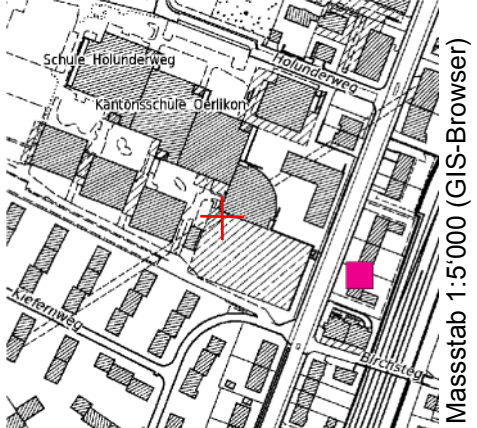
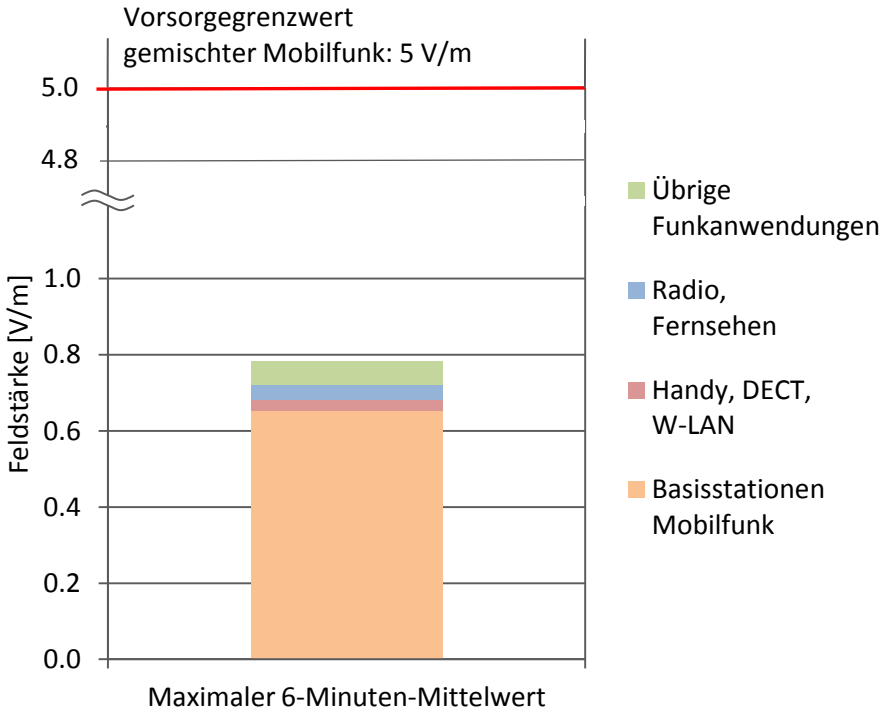


Kanton Zürich
Baudirektion



NIS-Feldstärkemessung

Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Lufthygiene

Messort	Kantonsschule Oerlikon Birchstrasse 107 8050 Zürich
Datum / Zeit	24.2.2016 / 15:08 bis 15:38
Messgerät	Narda SRM 3006
Bild und Karte	 
Ergebnis	Elektromagnetisches Gesamtfeld (27 MHz bis 3 GHz): 0.78 V/m. Dies entspricht 15.6 % des Vorsorgegrenzwertes.
Diagramm	<p style="text-align: center;">Feldstärkemessung Kantonsschule Oerlikon</p>  <p style="text-align: center;">Maximaler 6-Minuten-Mittelwert</p>
Beurteilung	Der Vorsorgegrenzwert für gemischten Mobilfunk von 5 V/m wird deutlich eingehalten.