


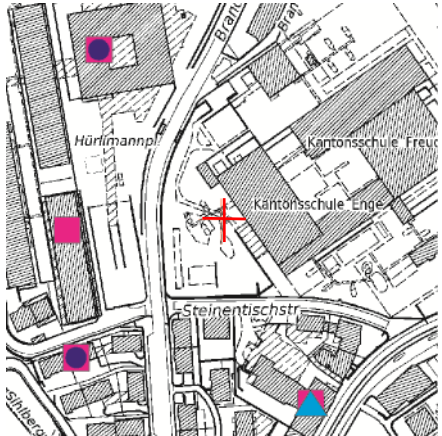
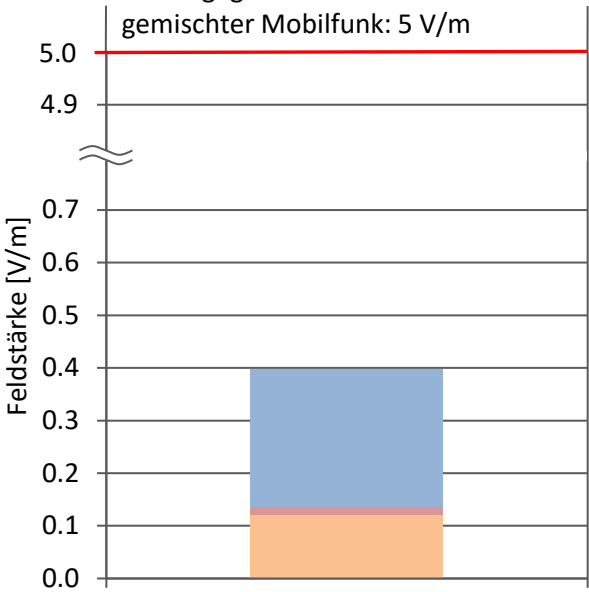


Kanton Zürich
Baudirektion



NIS-Feldstärkemessung

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Lufthygiene

Messort	Kantonsschule Enge Steinentischstrasse 10 8002 Zürich
Datum / Zeit	15.11.2017 / 17:29 bis 17:59
Messgerät	Narda SRM 3006
Bild und Karte	  <p>Massstab 1:5000 (GIS-Browser)</p>
Ergebnis	Elektromagnetisches Gesamtfeld (27 MHz – 3 GHz): 0.4 V/m. Dies entspricht 8% des Vorsorgegrenzwertes.
Diagramm	<p style="text-align: center;">Feldstärkemessung Kantonsschule Enge</p> <p>Vorsorgegrenzwert gemischter Mobilfunk: 5 V/m</p>  <p>Feldstärke [V/m]</p> <ul style="list-style-type: none">Radio, FernsehenHandy, DECT, W-LANBasisstationen Mobilfunk <p style="text-align: center;">Maximaler 6-Minuten-Mittelwert</p>
Beurteilung	Der Vorsorgegrenzwert für gemischten Mobilfunk von 5 V/m wird eingehalten.